


Sydlangeland Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2025

Energi brugt per leveret varme: 1,42


Vedvarende energi

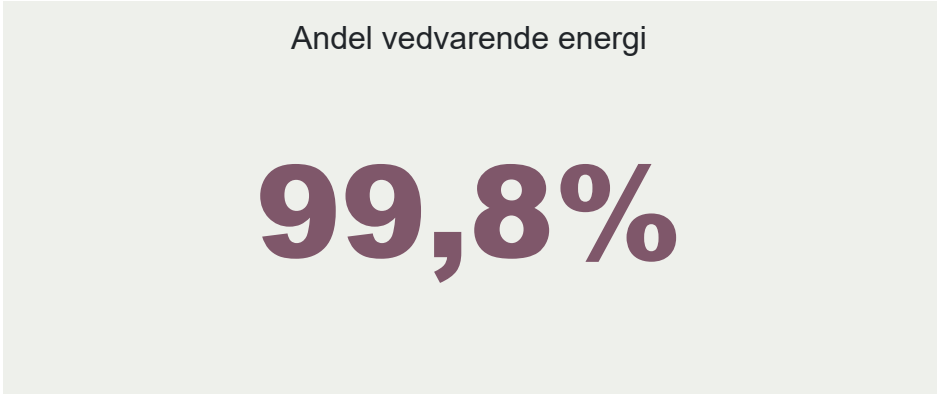

Rangering - CO₂ udledning

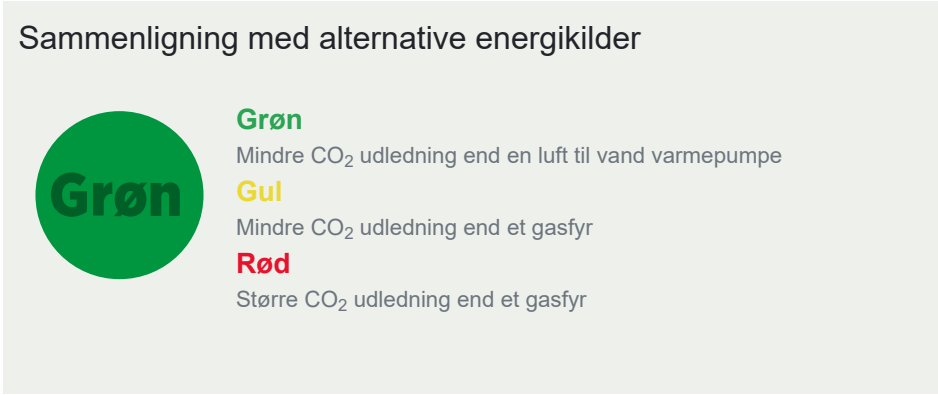

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

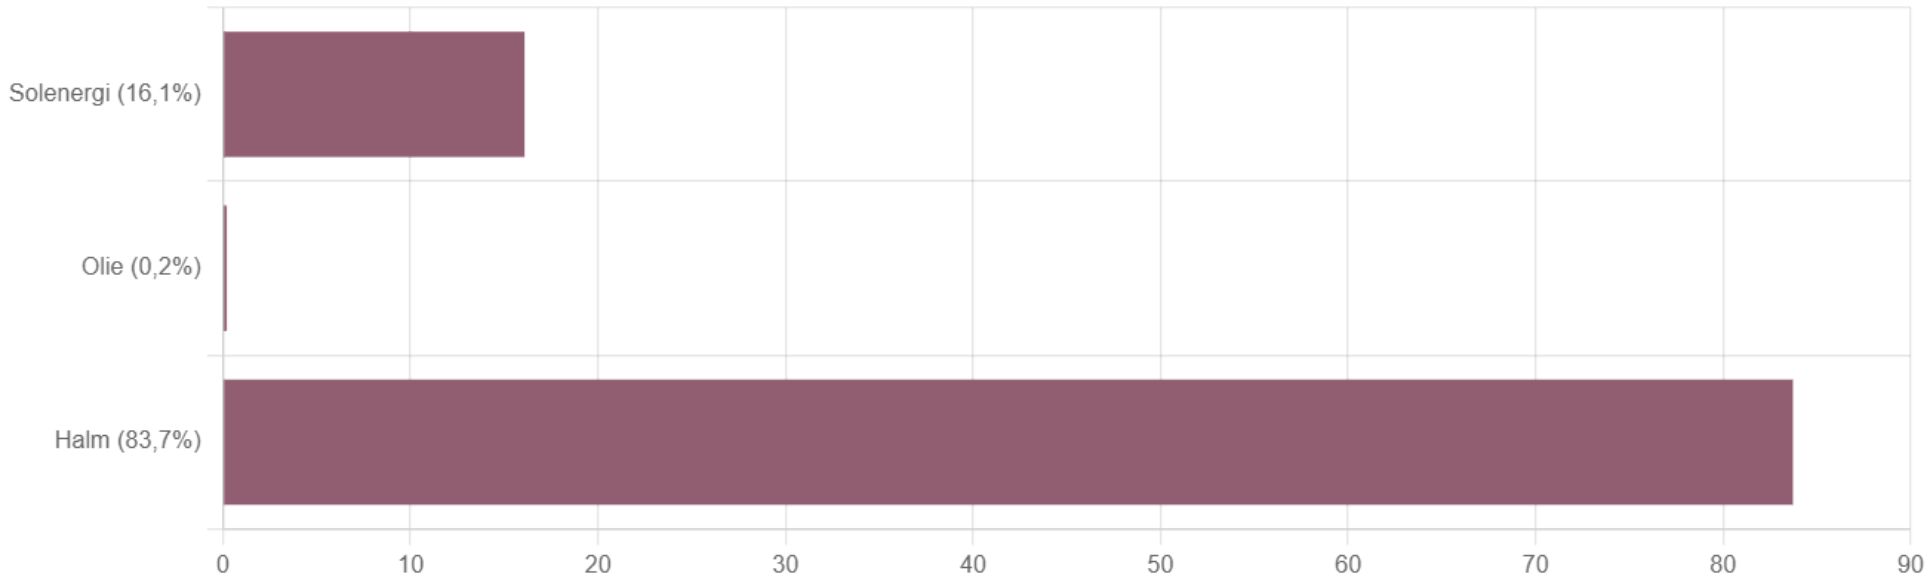

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,3	kg/GJ	0,9	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	42,5	g/GJ	153,0	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	5,7	g/GJ	20,5	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	2,9	kg/GJ	10,6	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	162,9	g/GJ	586,4	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	127,9	g/GJ	460,4	mg/kWh
CO (Kulilte)	460,4	g/GJ	1657,4	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	10,3	g/GJ	37,1	mg/kWh
Partikler (TSP)	29,8	g/GJ	107,3	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Sydlangeland Fjernvarme
CVR: 17048244
Østerskovvej 2 B | 5932 Humble
+45 62 56 10 56 | hh@fjernvarmen.nu

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.